


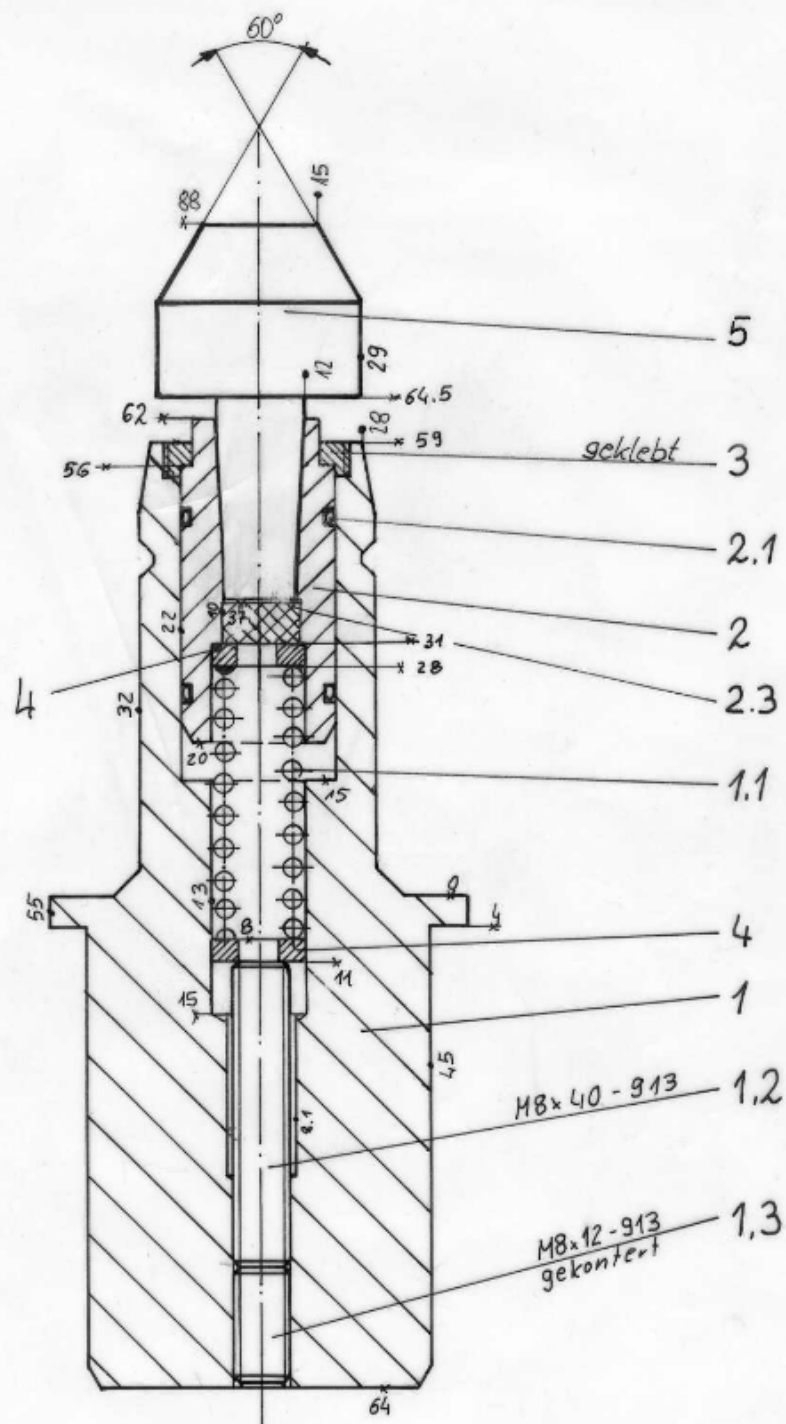

						Maßstab 1:1		Stückl: 1 795 003 .9	
						1 795 003 9.4			
					Datum	Name		Zentriereinsatz $\phi 45 / \phi 32$	
				Bearb.	20.8.96	We			
				Gepr.					
				Norm					
				heimatec		8 779 48 00		Blatt	
								Bl.	
Zust.	Änderung	Datum	Name						